


SPF级动物实验室饲养室I温湿度221



SPF级动物实验室内饲养室II温湿度221

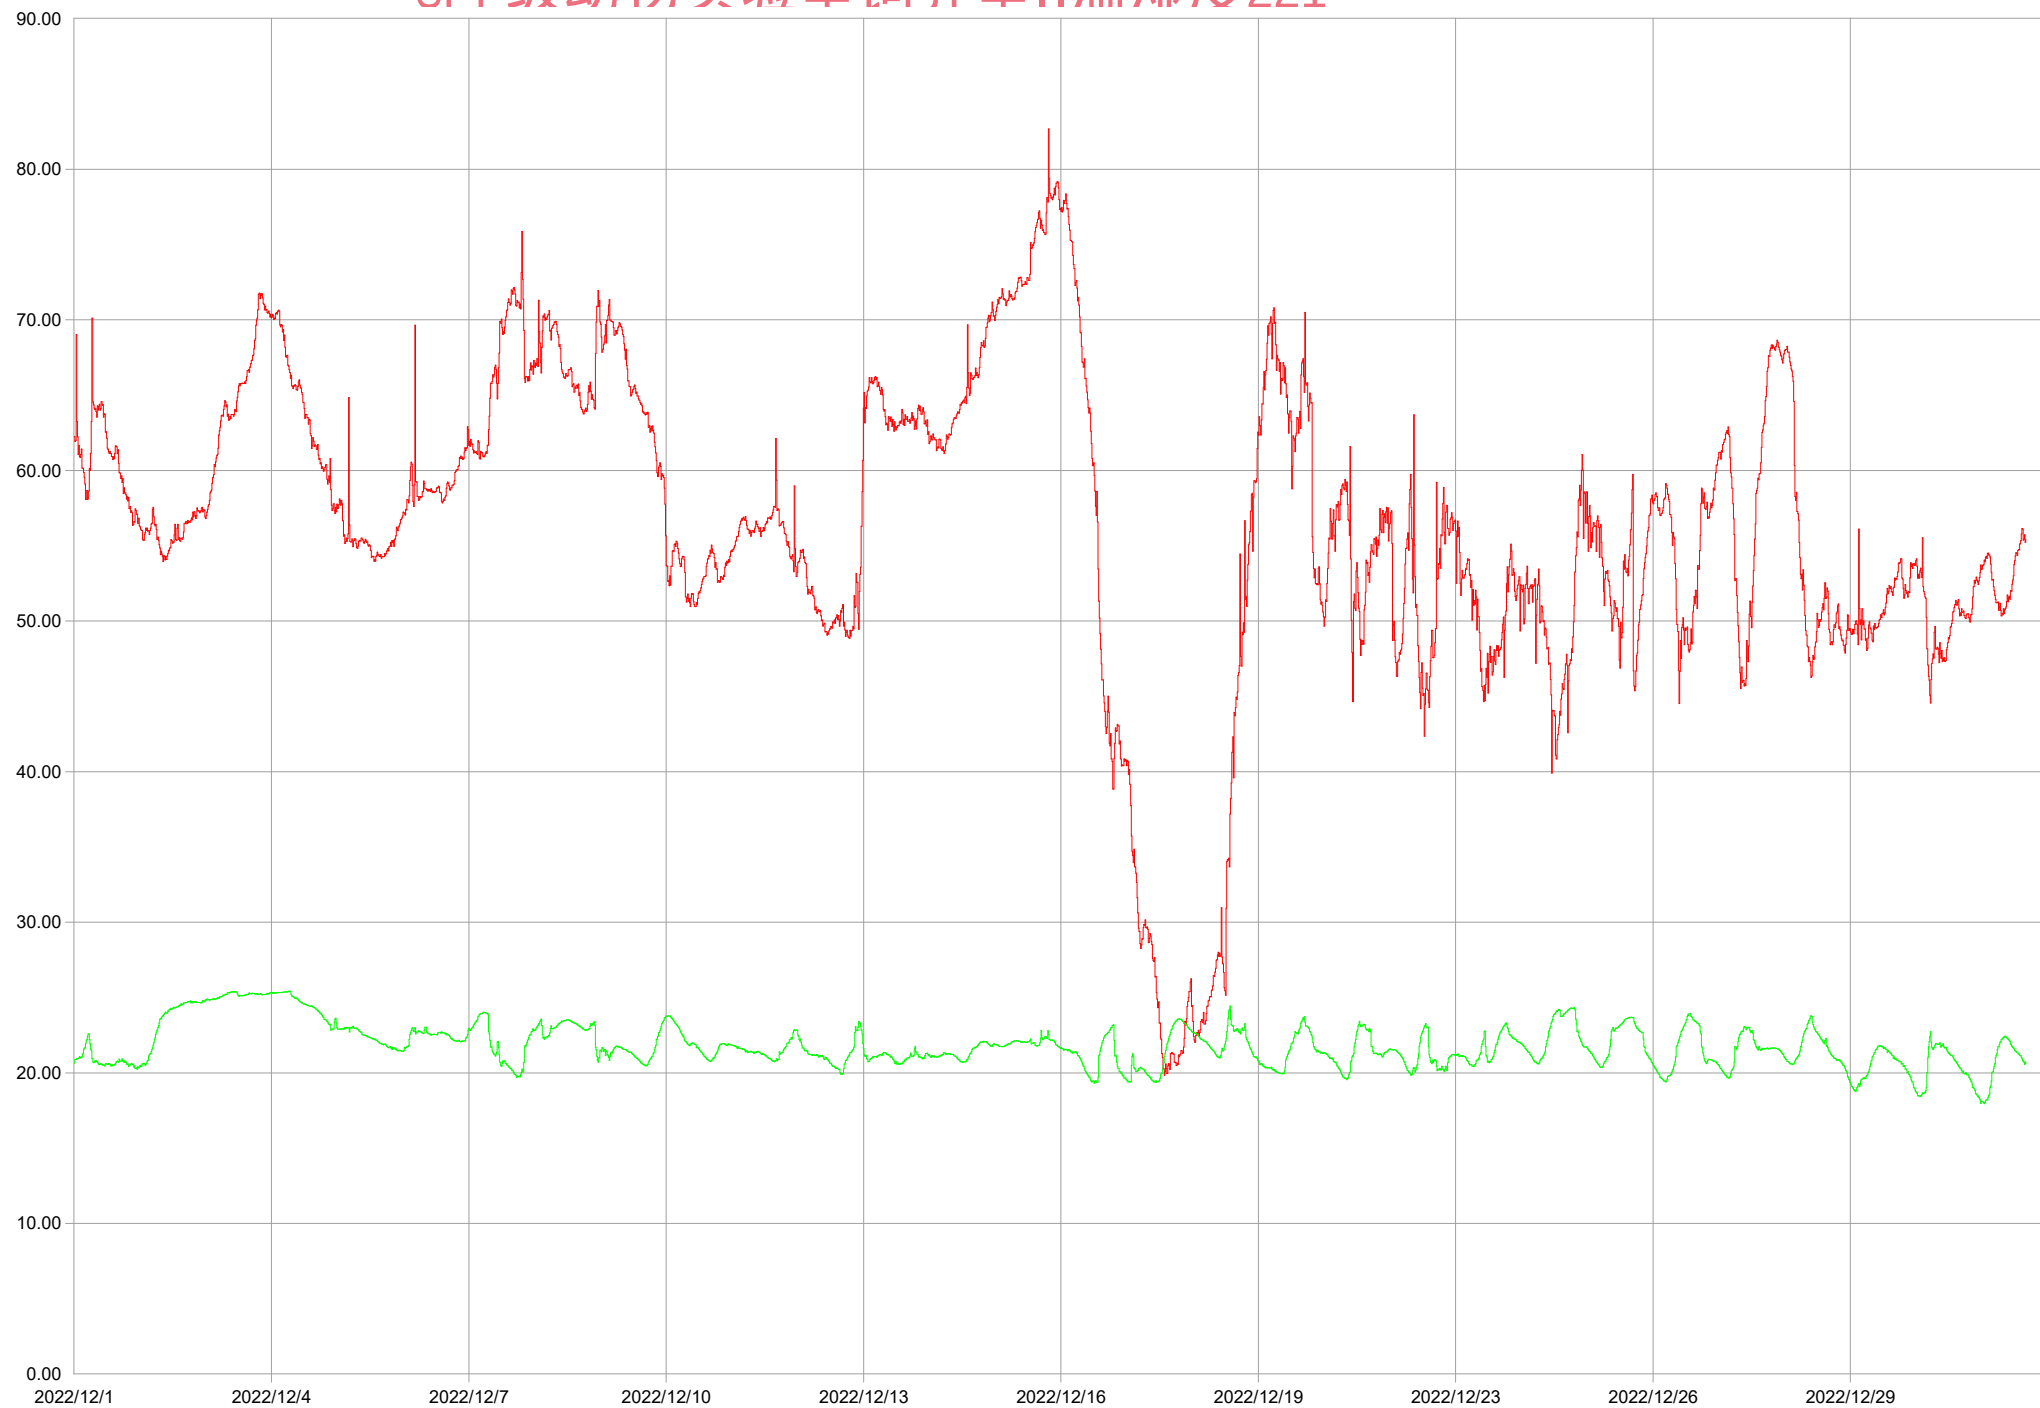


18_H rh

18_T DEG C

SPF级动物实验室饲养室III温湿度221



SPF级动物实验室饲养室IV温湿度221

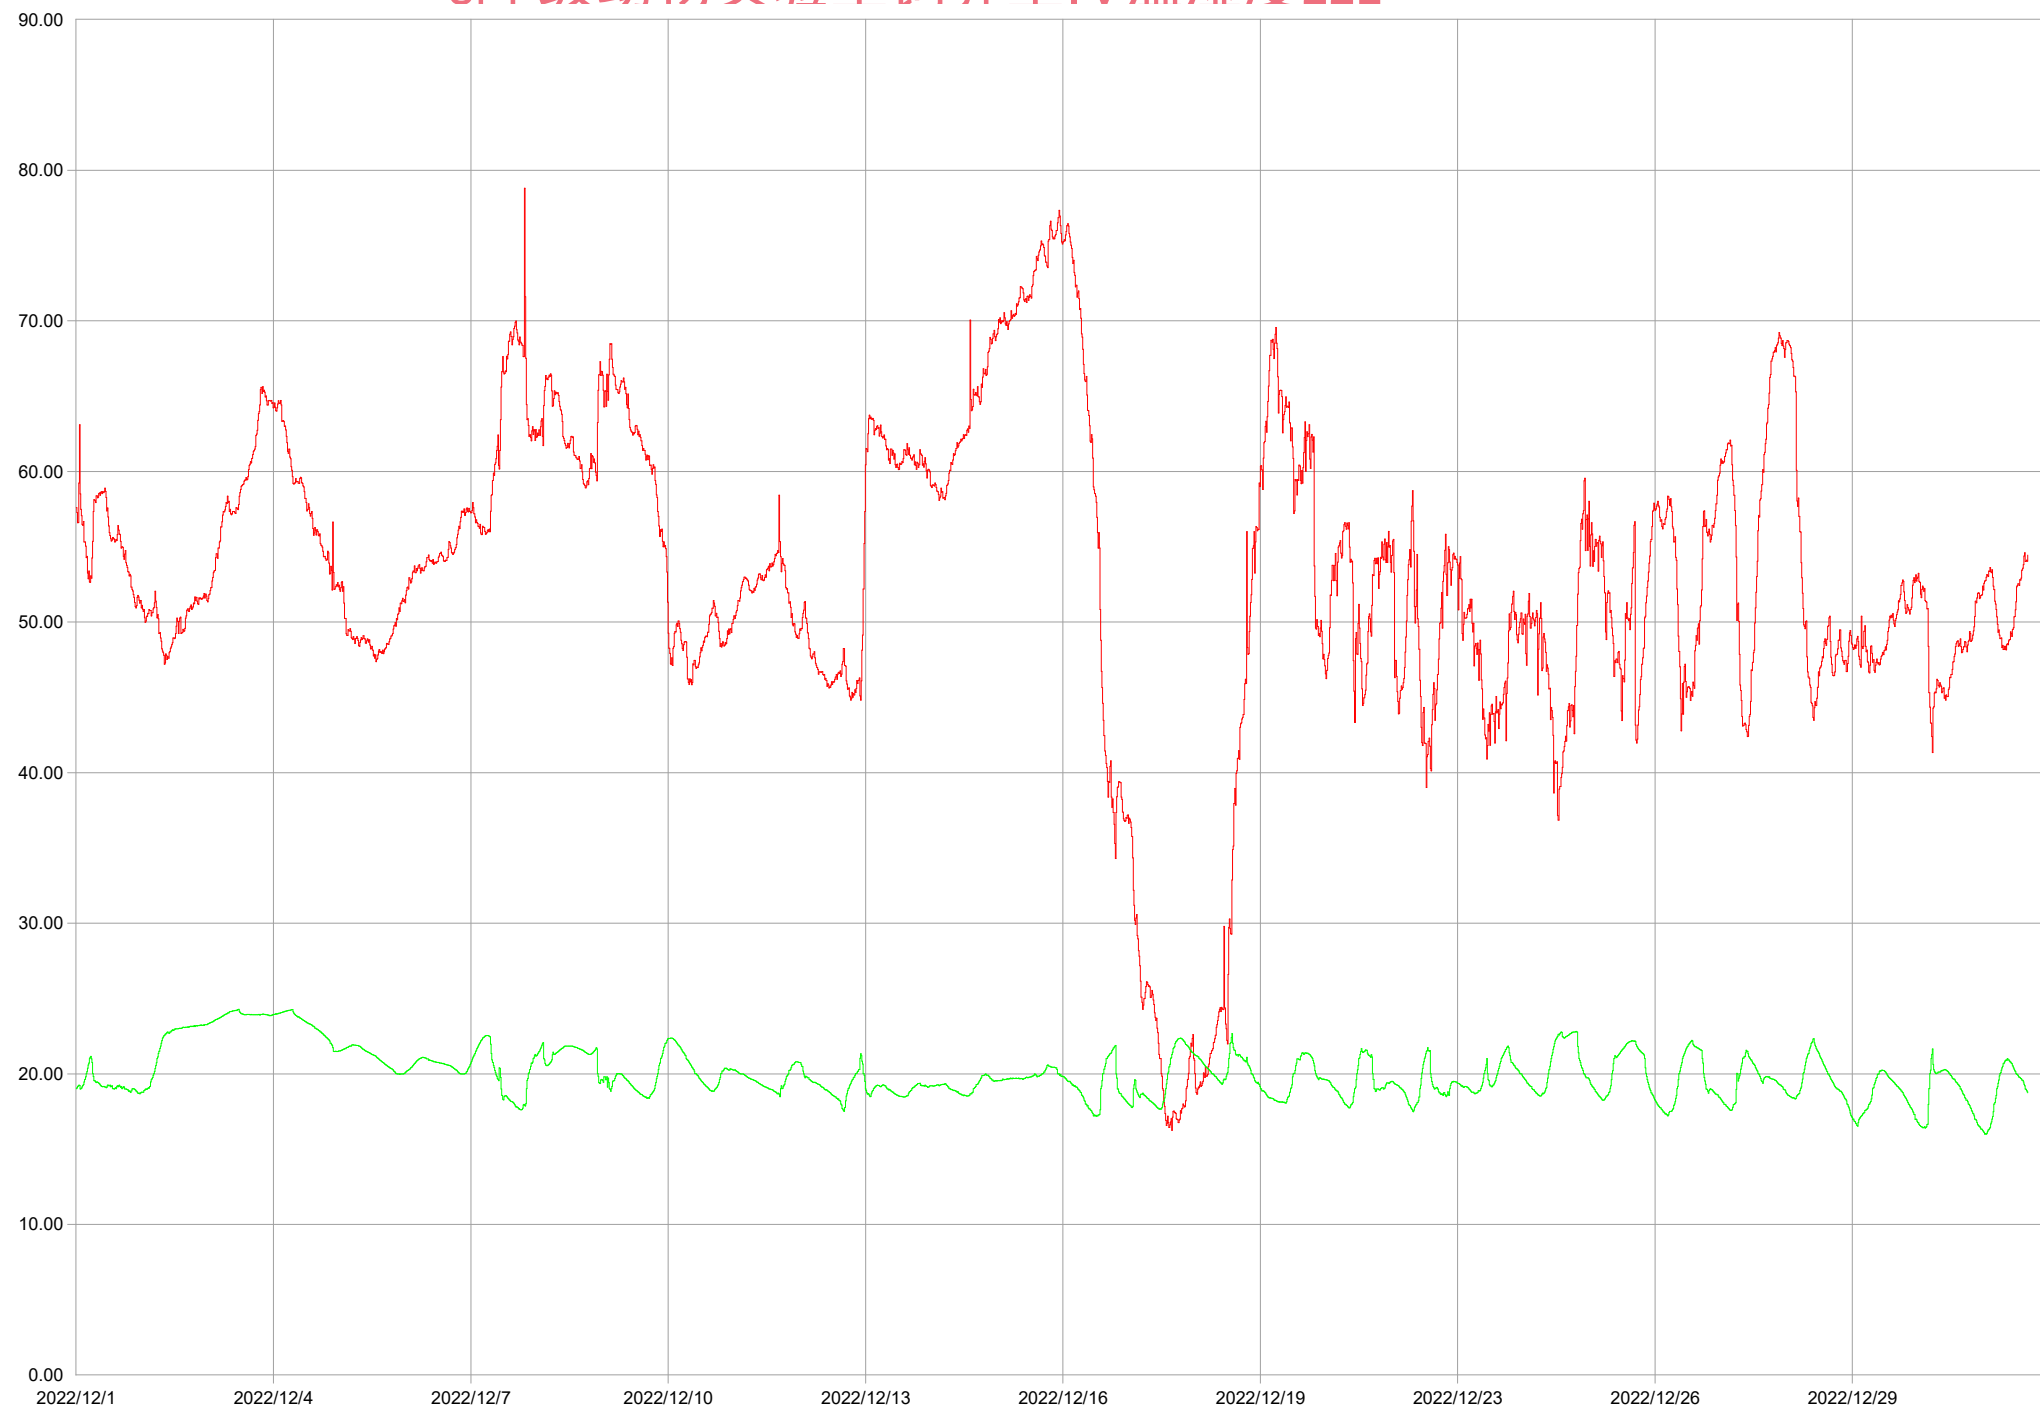

27_H rh

27_T DEG C